

Назначение

Оповещатель пожарный ОПК-1 - речевой оповещатель активный, внутренний, вертикальный накладной, со встроенной электродинамической головкой. Предназначен для речевого информирования (оповещения). Используется в качестве источника звука в составе ППУ «Гонг».

ОПК-1 обеспечивает воспроизведение речевого сигнала блока коммутационного БК-4.

Порядок управления – включение напряжением.

Оповещатель пожарный ОПК-1 выпускается в настенном исполнении. Тип А.

Технические характеристики

Напряжение питания (от источников постоянного тока, соответствующих СТБ 11.16.02), В	24(+3,6/- 4)
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	140
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ	92
Максимальный уровень звукового давления на частоте 1 кГц, дБ	94
Номинальная мощность речевая, Вт	1
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 - 8000
Неравномерность частот характеристики звукового давления в номинальном диапазоне частот, дБ, не более	16
Уровень входного речевого сигнала (размах), В	10 (+/- 3)
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Габаритные размеры, мм, не более	120x80x45
Масса (без упаковки), кг, не более	0,4
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 21

Комплект поставки

ОПК-1 состоит из головки электродинамической, встроенного усилителя, корпуса.

1. Оповещатель пожарный ОПК-1, шт.	1
2. Ножки приборные, шт.	3
3. Паспорт, шт.	1 (на 10 оповещателей)
4. Упаковочная тара	1 (на 30 оповещателей)

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Изготовитель: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

ОПК-1 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: _____

Дата выпуска: _____

Штамп ОТК: _____

Упаковщик: _____

Дата ввода в эксплуатацию

«___» _____ 20___ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию


(личная подпись) (расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90, Vel: +375 (29) 350 17 77.

Схема подключения ОПК-1

Перед подключением открутить винт в нижней части корпуса, снять заднюю крышку.

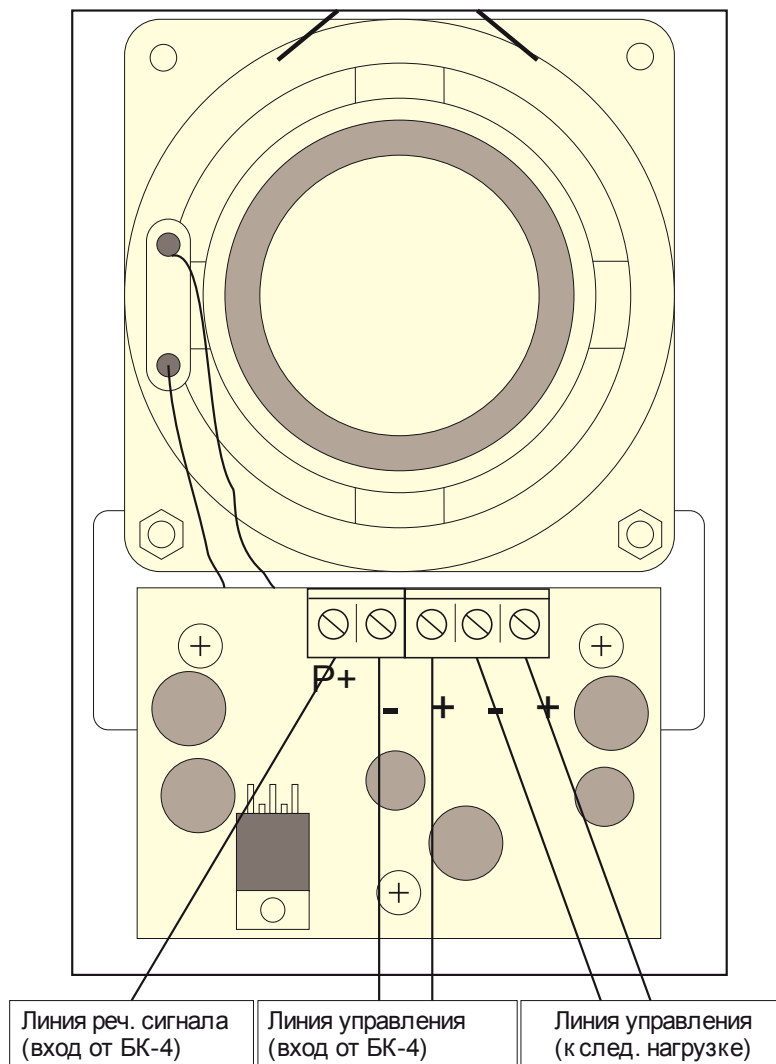

EAC

ОКП РБ - 26.30.50.800

ТН ВЭД ТС - 8531103000

ОП «ГОНГ»

Оповещатель пожарный

ОПРА-1

ОПК-1

ПАСПОРТ

УЛЦФ.426431.009 ПС

Редакция 1.09

Минск
2022